**"LOZNICA-GAS" DOO Loznica**
15300 Loznica, ul. Vojvode Mišića br. 4, p.fah 77
Tel. **015/883-463**, faks **883-464**, mob: **064/888-37-03**
**www.loznica-gas.rs**, e-mail: **office@loznica-gas.rs**

Mat.br. **17547402**
Šifra delatnosti: **40203**
PIB: **103243915**
PDV: **123390712**

Broj : LG-34/17
Loznica, 22.03.2017.god.

24-03-2017
V 1

Velemir Janković 306562-01019647 73646
Digitally signed by Velemir Janković 306562-01019647 73646
Date: 2017.03.22 11:10:05 +01'00'

219
28.3.17

**GRAD LOZNICA**
**GRADSKA UPRAVA**
**Odeljenje za planiranje i izgradnju**
15300 Loznica, Karađorđeva 2

Predmet: **Podaci o gasovodu i Tehnički uslovi pri izradu NACRTA PLANA IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE industrijske zpone „ŠEPAK"**

U sklopu izrade NACRTA PLANA IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE industrijske zpone „ŠEPAK", i u vezi vašeg zahteva br. 353-У-17 od 03.03.2017. godine, dostavljeno 09.03.2017. godine, obaveštavamo vas o sledećem:

- U industrijskoj zoni „Šepak" postoji **izgrađena** distributivna gasovodna mreža, i usklađena sa prethodnim Planom detaljne regulacije;
- Plan treba uskladiti sa distributivnom gasovodnom mrežom i uslovima za korišćenje prirodnog gasa, kao i drugim postojećim ili planiranim infrastrukturnim sistemima i urbanističko-tehničkim uslovima.
- Distributivni gasovod je izgrađen (I POD PRITISKOM) a prema grafičkom prikazu u prilogu.
- Dubina ukopavanja distributivnog gasovoda je min.0,8 *m*, sa ugrađenom obeležavajućom trakom iznad gasovada.

Pri projektovanju i građenju moraju se poštovati i sledeći:
TEHNIČKI USLOVI

1. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do spoljne ivice cevi vodovoda i kanalizacije iznosi 0,20 *m* pri ukrštanju cevovoda a 0,40 *m* pri paralelnom vođenju.
2. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova iznosi 0,30 *m* pri ukrštanju cevovoda a 0,60 *m* pri paralelnom vođenju.
3. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do telekomunikacionih kablova iznosi 0,30 *m* pri ukrštanju cevovoda a 0,50 *m* pri paralelnom vođenju.
4. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnoloških fluida iznosi 0,20 *m* pri ukrštanju cevovoda a 0,60 *m* pri paralelnom vođenju.

"LOZNICA-GAS" DOO Loznica
15300 Loznica, ul. Vojvode Mišića br. 4, p.fah 77
Tel. 015/883-463, faks 883-464, mob: 064/888-37-03
www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs

Mat.br. 17547402
Šifra delatnosti: 40203
PIB: 103243915
PDV: 123390712

5. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do šahtova i kanalizacije iznosi 0,20 *m* pri ukrštanju cevovoda a 0,30 *m* pri paralelnom vođenju.

6. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova dalekovoda nadzemne mreže, za nazivni napon do 1 *kW*, iznosi 1 *m* pri ukrštanju cevovoda i mreže a 1 *m* pri paralelnom vođenju gasovoda i mreže.

7. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova dalekovoda nadzemne mreže, za nazivni napon od 1 *kW* pa do 20 *kW*, iznosi 2 *m* pri ukrštanju cevovoda i mreže a 2 *m* pri paralelnom vođenju gasovoda i mreže.

8. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova dalekovoda nadzemne mreže, za nazivni napon od 20 *kW* pa do 35 *kW*, iznosi 5 *m* pri ukrštanju cevovoda i mreže a 10 *m* pri paralelnom vođenju gasovoda i mreže.

9. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova dalekovoda nadzemne mreže, za nazivni napon većeg od 35 *kW*, iznosi 10 *m* pri ukrštanju cevovoda i mreže a 15 *m* pri paralelnom vođenju gasovoda i mreže.

10. Postavljanje kanalizacije izvršiti ispod gasovoda, a ukoliko se mora izvesti iznad gasovoda moraju se preduzeti mere zaštite gasovoda kako gas ne bi dospeo u kanalizaciju.

11. U području u kojem može doći do pomeranja tla, izazvanog izvođenjem radova ili drugih razloga, koje bi ugrozilo bezbednost gasovoda, moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Sabijanje tla vršiti isključivo sa radnim mašinama čija širina radnog dela je veća od 1 *m*.

12. Iskop i zatrpavanje u blizini gasovoda vršiti isključivo ručno.

13. Podnosilac zahteva, odnosno izvođač radova snosi sve troškove nastale oštećenjem gasovoda i druge troškove sanacije posledica nastalih oštećenjem gasovoda.

**14. Ukoliko se ukaže potreba za izmeštanjem distributivnog gasovoda, ona se može izvesti uz trošak Investitora.**

**NAPOMENA: U neveenoj zoni nalazi se čelični gasovod za GMRS "Viskoza" koji je vlasništvo JP "Srbija gas", te i od njih treba tražiti uslove u pogledu izrade Plana detaljne regulacije.**

Ovi uslovi važe 12 meseci, od dana izdavanja. Po isteku ovog roka isti se moraju obnoviti

Prilog: grafički prikaz objekta i gasovoda.

Co: - arhiva

-V. Janković

ДОО ЛОЗНИЦА-ГАС ЛОЗНИЦА 1

*Razvod gasa-industrijska zona*

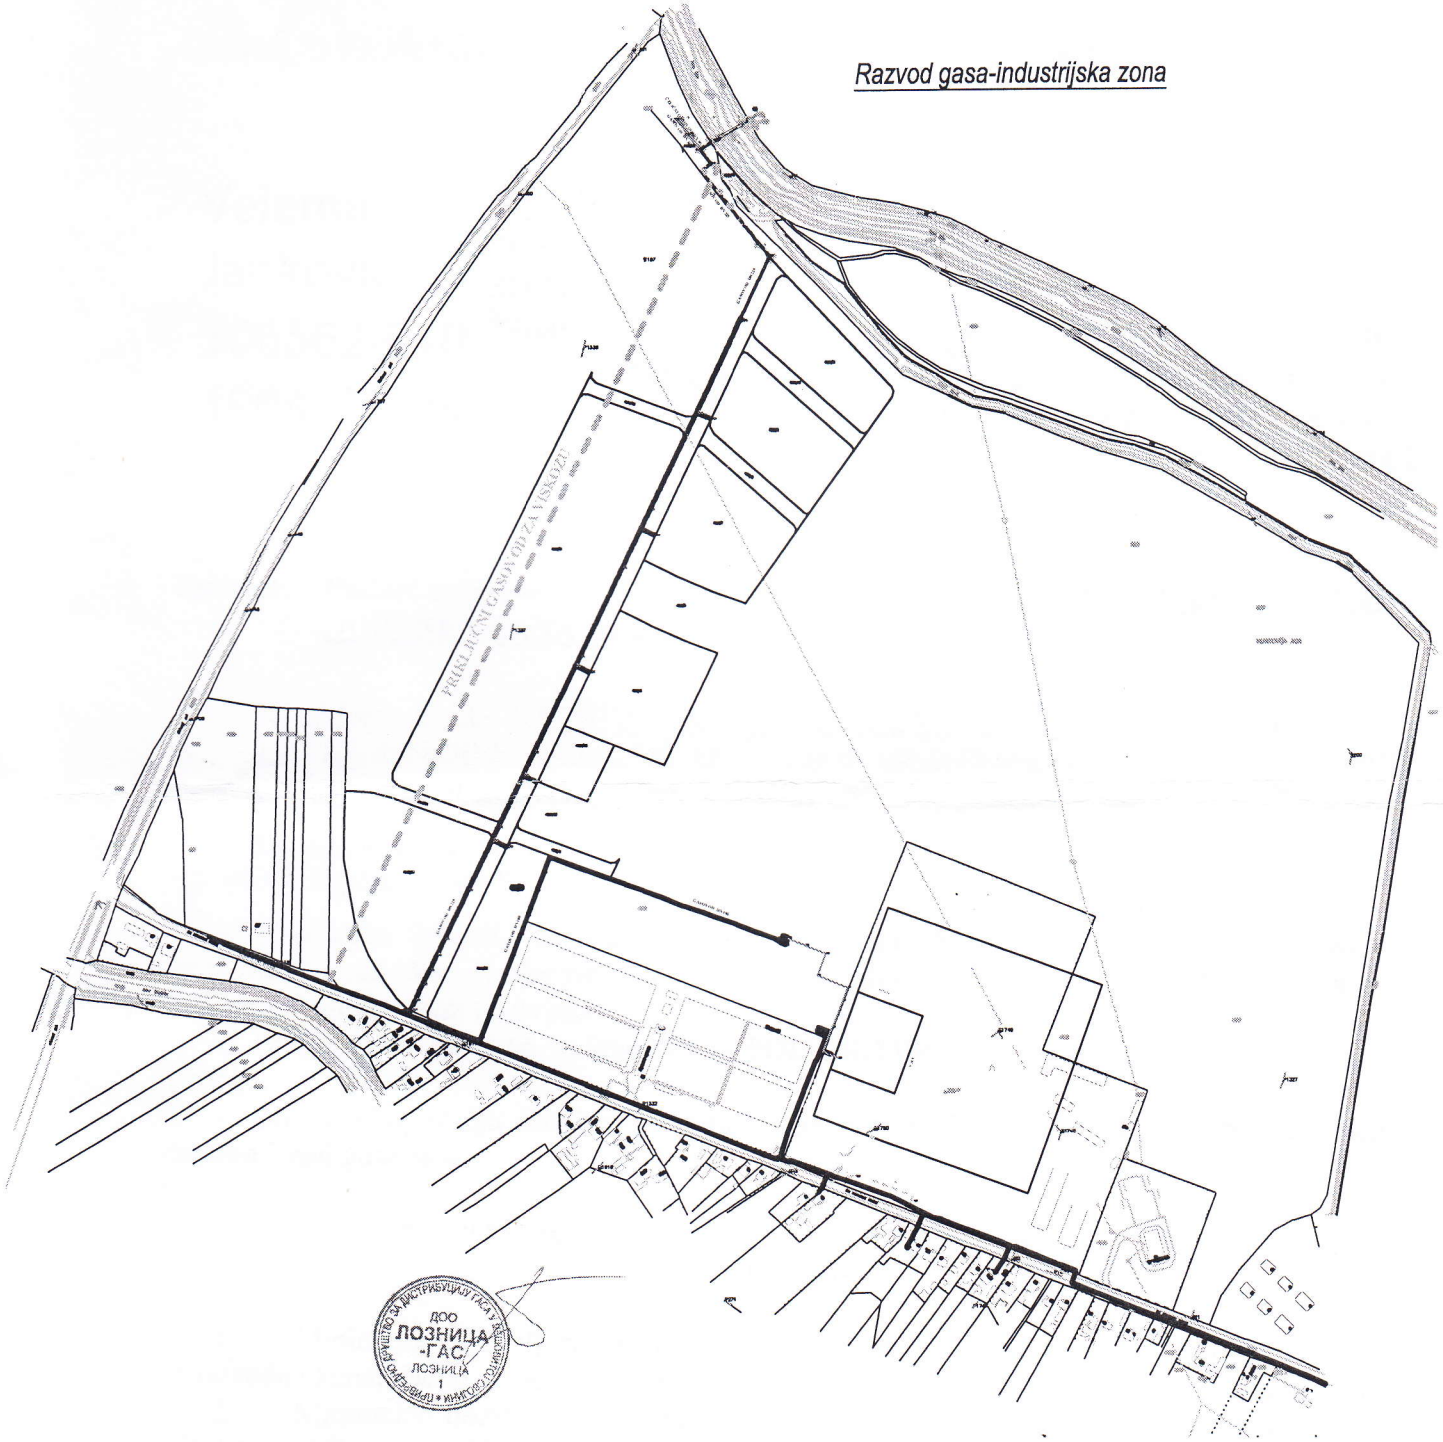


ДОО ЛОЗНИЦА -ГАС ЛОЗНИЦА 1